


看板灯器具承認図

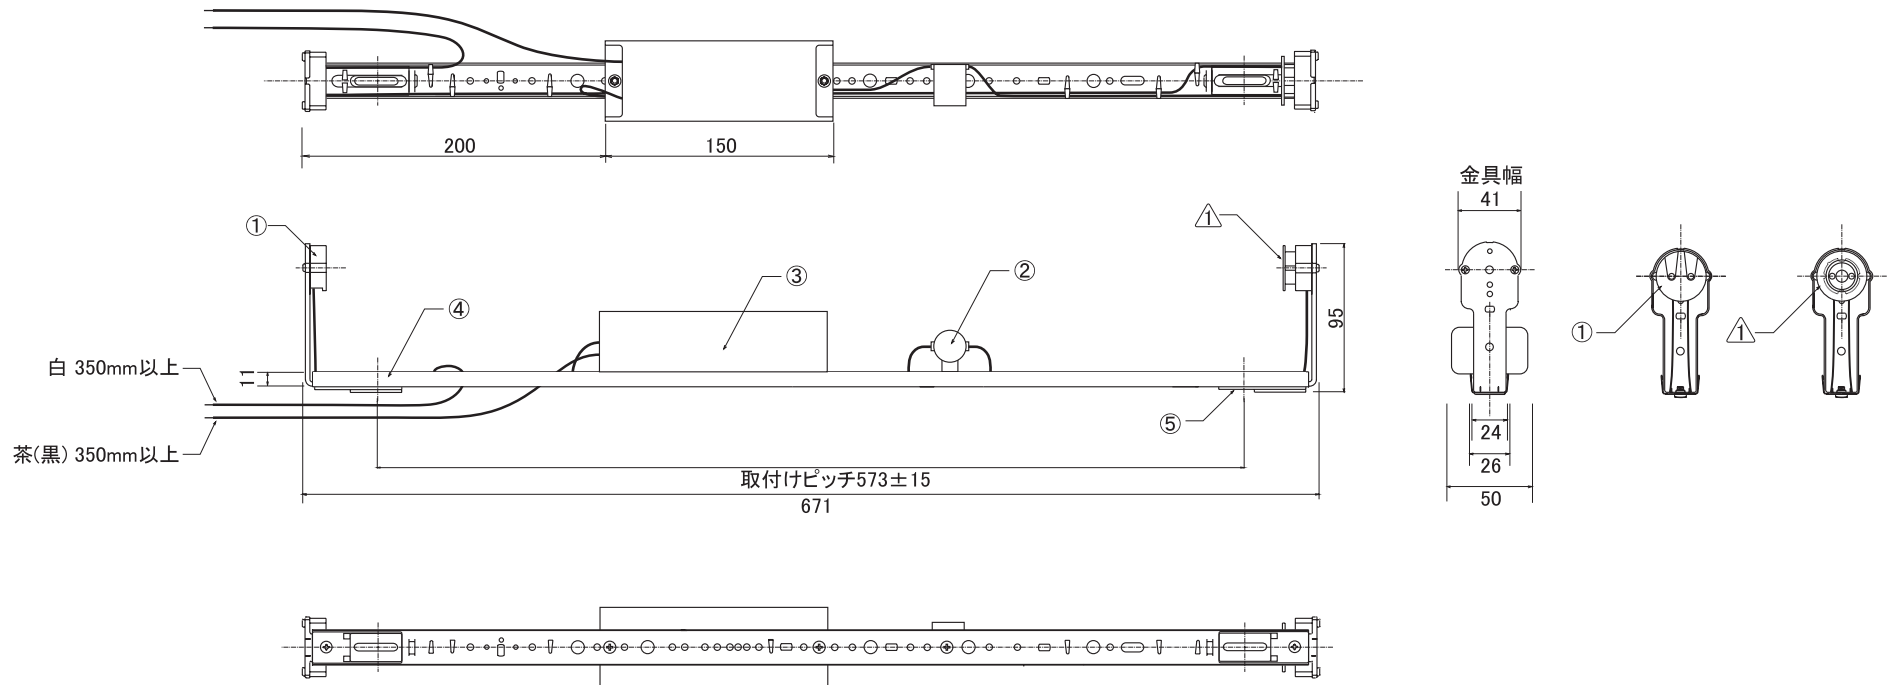

寸法誤差±5以内

| | 部品名 | 個数 | 材質 | 適要 |
|---|------------|----|-------------------|--------------------|
| ① | FLソケット | 1 | ポリプロピレン | 1A 600V |
| ⚠ | FLソケット | 1 | ポリプロピレン | 1A 600V スプリング式 |
| | FLソケット固定金具 | 2 | 亜鉛メッキ鋼板 | |
| ② | グローソケット | 1 | ポリプロピレン | FG1P 用 PG-25 |
| ③ | 安定器 (藤井電機) | 1 | AWE-30200A(B)1 | 200V 30W-50Hz/60Hz |
| | (サンゴロウ) | | FCS-3012LG-A(B)/1 | 200V 30W-50Hz/60Hz |
| ④ | サッシフレーム | 1 | 亜鉛メッキ鋼板 | SGCC 0.7t |
| ⑤ | 絶縁ブッシング※ | 2 | ポリプロピレン | |

※スライドブッシングまたは固定ブッシングのどちらかになります(取付けピッチは変わりません)

| 安定器 | 入力電流 |
|-------------------|------------|
| AWE-30200A(B)1 | 200V 0.61A |
| FCS-3012LG-A(B)/1 | 200V 0.61A |

| 電圧(V) | | 点灯形式 | | 形名 | 品名 |
|-------|-----|------|----|------------------|-----------|
| 200 | | G L | | | |
| 設計 | 担当 | 検図 | 承認 | 図番 | L-302-A/B |
| | R.T | | | | |
| 単位 | mm | 第三角法 | | 発行 中愛株式会社 | |