


看板灯器具承認図

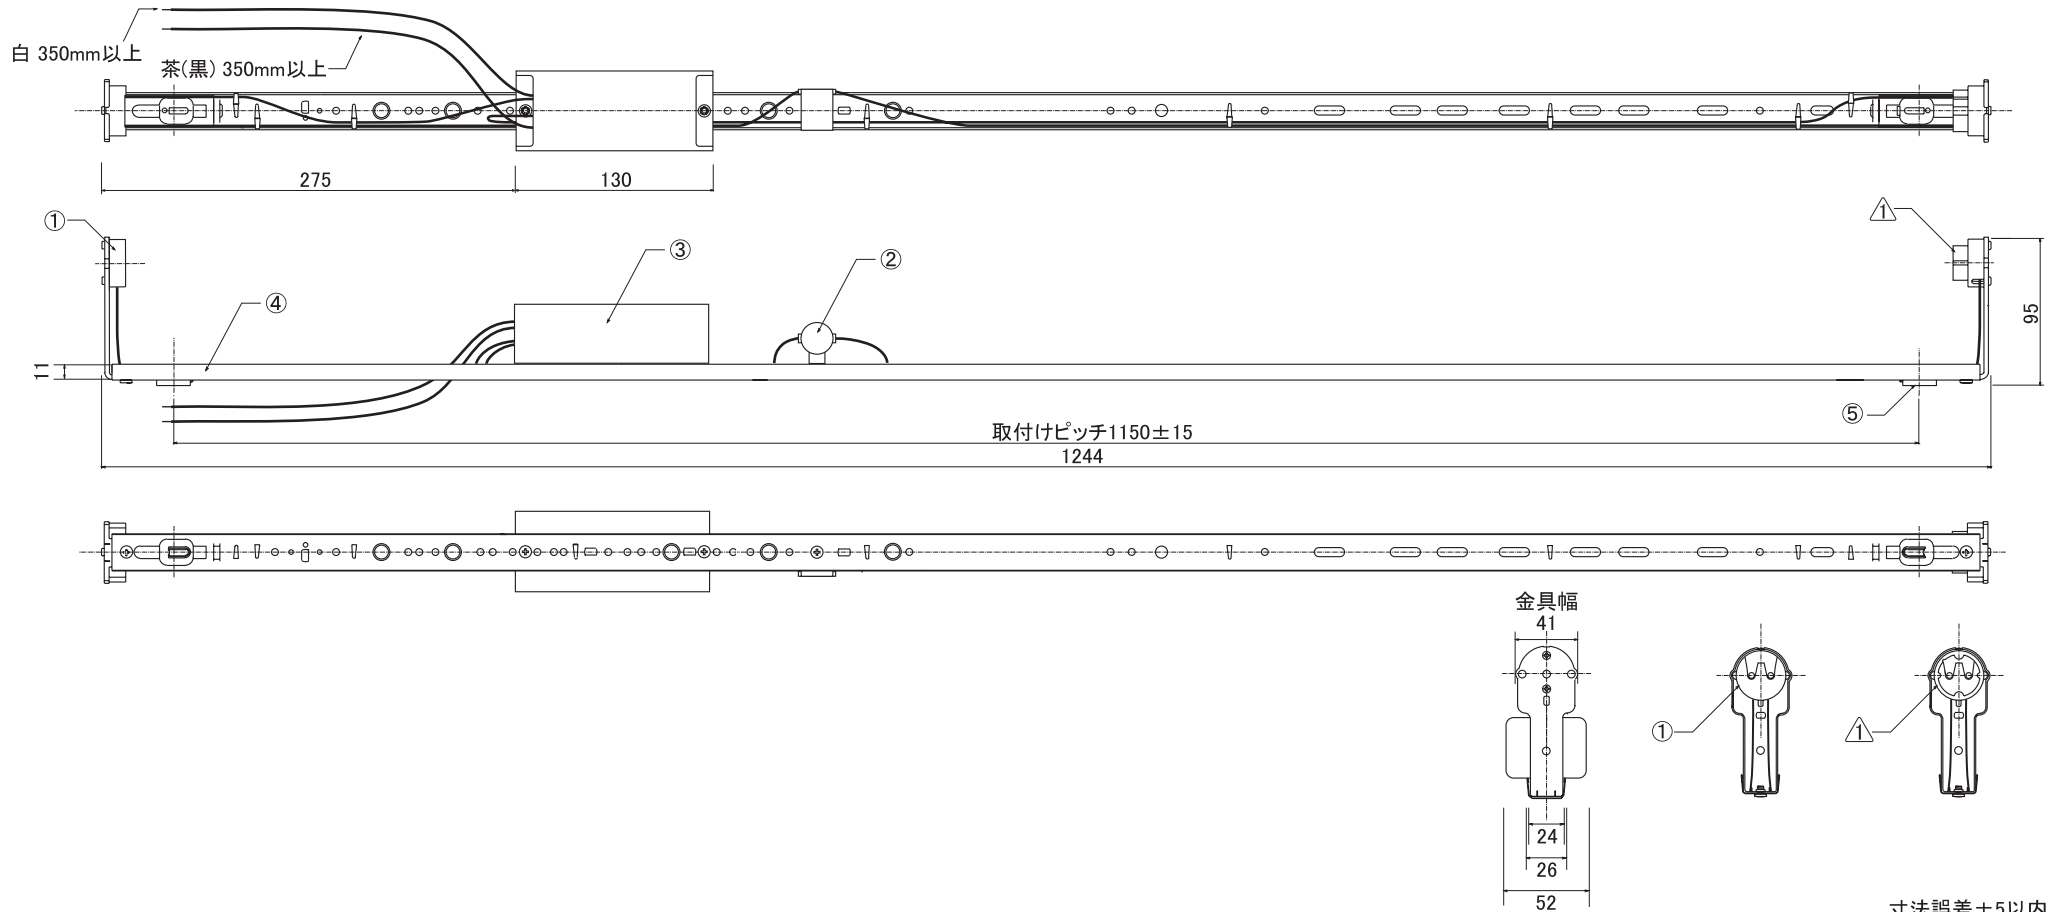

寸法誤差±5以内

	部品名	個数	材質	適要
①	FLソケット	1	ポリプロピレン	1A 600V
⚠	FLソケット	1	ポリプロピレン	1A 600V スpring式
	FLソケット固定金具	2	亜鉛メッキ鋼板	
②	グローソケット	1	ポリプロピレン	FG4P 用 PG-25
③	安定器 (藤井電機)	1	AWD-40200A(B)1	200V 40W-50Hz/60Hz
	(サンゴロウ)		FCS-4012LG-A(B)/1	200V 40W-50Hz/60Hz
④	サッシフレーム	1	亜鉛メッキ鋼板	SGCC 0.7t
⑤	絶縁ブッシング*	2	ポリプロピレン	

*スライドブッシングまたは固定ブッシングのどちらかになります(取付ピッチは変わりません)

安定器	入力電流
AWD-40200A(B)1	200V 0.42A
FCS-4012LG-A(B)/1	200V 0.42A

電圧(V)		点灯形式		形名	品名
200		G L			
設計	担当	検図	承認	図番	L-402-A/B
単位	mm	第三角法		発行	中愛株式会社